

UA

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

## Поліпропіленова труба PP-R PN20

### 1. Призначення і область застосування

Труби Raftec «PP-R PN20» - застосовуються в системах питного й господарсько-питного призначення, гарячого водопостачання, а також в якості технологічних трубопроводів, які транспортують рідини і гази, що не агресивні до матеріалів труби та фітингів Raftec.

Труба з поліпропілену **PP-R 100**. Колір труб сірий з синьою полосою та маркуванням.



### 2. Технічні характеристики

№	Характеристика	Значення					
<b>1</b>	Артикул	<b>RPPN20</b>	<b>RPPN25</b>	<b>RPPN32</b>	<b>RPPN40</b>	<b>RPPN50</b>	<b>RPPN63</b>
<b>2</b>	Зовнішній діаметр, мм	20	25	32	40	50	63
<b>3</b>	Внутрішній діаметр, мм	13,2	16,6	21,2	26,6	42,0	60,0
<b>4</b>	Товщина стінки, мм	3,4	4,2	5,4	6,7	8,4	10,5
<b>5</b>	Нормалізована серія труб	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>6</b>	Стандартне розмірне співвідношення, SDR	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>7</b>	Номінальний тиск, PN, бар	20	20	20	20	20	20
<b>8</b>	Вага труби, кг/м.п.	0,166	0,256	0,419	0,639	1,006	1,600
<b>9</b>	Індекс текучості розплаву PP-R, г/10хм	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>10</b>	Час нагрівання при зварюванні, сек.	5	7	8	12	18	24
<b>11</b>	Час зварювання, сек.	4	4	6	6	6	6
<b>12</b>	Час охолодження після зварювання, сек.	120	120	220	240	250	360
<b>13</b>	Мінімальна глибина гнізда під трубу при зварюванні, мм	14	15	17	18	20	24
<b>14</b>	Внутрішній об'єм 1 м.п.,л	0,137	0,217	0,353	0,556	0,876	1,385
<b>15</b>	Кількість труби в упаковці	120м/25шт т/4м	100м/20 шт/4м	60м/15шт /4м	40м/10шт /4м	24м/6шт/ 4м	16м/4шт/ 4м
<b>16</b>	Щільність PP-R, г/см <sup>3</sup>	0,91					
<b>17</b>	Відносне подовження при розриві, %	500					
<b>18</b>	Межа текучості при розтягуванні, МПа	30					

19	Межа щільноті при розриві, МПа	35
20	Коефіцієнт лінійного розширення, $1/^\circ\text{C}$	$10 \times 10^{-5}$
21	Питома теплоємність, $\text{kДж}/\text{кг}^\circ\text{C}$	1,73
22	Повітропроникність, $\text{г}/\text{м}^3 \text{ доба}$	<0,1
23	Мінімальна тривала міцність PP-R,MRS, МПА	10
24	Група горючості	Г4
25	Група займистості	В3
26	Здатність до димоутворення	Д3
27	Токсичність продуктів горіння	T3
28	Масова частка летючих речовин, %	<0,035

### 3. Клас експлуатації

Клас експлуатації	Опис класу експлуатації	Робочий тиск, бар
1	розподільні системи гарячої води $60^\circ\text{C}$ , термін служби 50 років	14 бар
2	розподільні системи гарячої води $70^\circ\text{C}$ , термін служби 50 років	11 бар
4	напільне опалення, низькотемпературні радіатори, термін служби 50 років, причому передбачається, що (впродовж 50 років) система буде працювати 2,5 року при температурі $20^\circ\text{C}$ , 20 років при температурі $40^\circ\text{C}$ , 25 років при температурі $60^\circ\text{C}$ і 2,5 року при температурі $70^\circ\text{C}$	13 бар
ХВП	транспортування холодної води максимальній температурі $20^\circ\text{C}$	20 бар

### 4. Вказівки з монтажу та експлуатації

1. Монтаж поліпропіленових труб повинен здійснюватися при температурі навколишнього середовища не нижче  $+5^\circ\text{C}$ .
2. З'єднання повинні виконуватися методом термічного поліфузіонного-муфтового зварювання за допомогою спеціального зварювального апарату. Налагоджувальна робоча температура  $260^\circ\text{C}$ .
3. З'єднувальні деталі для муфтового зварювання рекомендується використовувати того ж виробника, що і труби. В цьому випадку гарантується одночасний прогрів на робочу глибину труби і фітинга.
4. Час нагріву при виконанні з'єднань має відповідати викладеним в технічних характеристиках.
5. Труби, які зберігалися або транспортувалися при температурі нижче  $0^\circ\text{C}$ , перед монтажем повинні бути витримані протягом 2 років при температурі не нижче  $+5^\circ\text{C}$ .
6. Монтаж систем з поліпропіленових труб слід виконувати у відповідно до вимог діючих нормативних документів.

7. Труби повинні експлуатуватися при умовах, вказаних у таблиці технічних характеристик та при режимах, відповідних прийнятому класу експлуатації.
8. Поліпропіленові труби не допускаються до застосування:-при температурі робочого середовища понад 70°C ;-при робочому тиску , що перевищує допустиме значення для даного класу експлуатації;- у приміщеннях категорій «А,Б,В» за пожежною небезпекою (п.2.8. СП 40-101-96);-у приміщеннях з джерелами теплового випромінювання, температура поверхні яких перевищує 130°C; - для розширювального, запобіжного, переливного і сигнального трубопроводів ; - для роздільних систем протипожежного водопроводу (п.1.2. СП40-101-96).

## **5. Зберігання та транспортування**

1. При залізничних і автомобільних перевезеннях бухти (пакети) труб допускаються до транспортування лише в критому рухомому складі.
- 2.Щоб уникнути пошкодження труб їх слід укладати на рівну поверхню, без гострих виступів і нерівностей. Скидання труб з транспортних засобів не допускається.
- 3.Зберігання труб повинно проводитися за умовами 5 (ОЖ4), розділу 10 ГОСТ 15150 в провітрюваних навісах або приміщеннях.
- 4.Бухти труб допускається зберігати в штабелях висотою не більше 3м. При зберіганні труби повинні бути захищені від дії прямих сонячних променів.
- 5.Труба повинна зберігатися в упаковці підприємства - виробника за умовами зберігання 3 по ГОСТ 15150-69.
- 6.Транспортування труби повинно виконуватися відповідно до вимог 5 по ГОСТ 15150-69.

## **6. Утилізація**

Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) в порядку, встановленому Законом України від 1992 року № 50, ст. 678, (в редакції N 2556 - III (2556-14) від 21.06.2001, N 48, ст..252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами від 14 07. 2016), від 1998 року № 36- 37, 242 "Про відходи" (зі змінами від 09.04.2015), від 1991 року № 41, ст.546 "Про охорону навколишнього середовища" (зі змінами від 04.10.2016), а також іншими нормами, актами, правилами, розпорядженням І т.п.

## **7. Гарантійні зобов'язання**

1. Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
2. Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу виробника.
3. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
  - порушення паспортних режимів транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації та обслуговування виробу;
  - неправильного транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт;
  - наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
  - наявність пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс-мажорними обставинами;
  - наявність пошкоджень, викликаних неправильними діями споживача;
  - наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.
4. Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу зміни, які не впливають на заявлені технічні характеристики.

## 8. Умови гарантійного обслуговування

1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлени протягом гарантійного терміну.
2. Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтується або обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу приймає сервісний центр. Замінений виріб або його частина, отримані в результаті ремонту, переходят у власність сервісного центру.
3. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням несправного виробу в період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.
4. У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу оплачуються Покупцем.
5. Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованими.

### ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Найменування товару \_\_\_\_\_

Марка, артикул, типорозмір \_\_\_\_\_

Кількість \_\_\_\_\_

Назва та адреса торгуючої організації \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_ Підпис продавця \_\_\_\_\_

Штам або печать

Торгуючої організації

З умовами ЗГОДЕН:

ПОКУПЕЦЬ \_\_\_\_\_

(підпись)

Гарантійний термін – сім років (вісімдесят чотири місяці) з дати продажу кінцевому споживачу.

З питань гарантійного ремонту, рекламацій і претензій до якості виробів звертатися в сервісний центр за адресою: 08132, Київська обл., м.Вишневе, вул.Київська, буд.6б.

Тел.: + 38(050)-315-16-33

При пред'яві претензій к якості товару покупець надає наступні документи:

1. Заяву у довільній формі, в котрій указується:
  - назва організації, ПІБ покупця, фактична адреса та контактний телефон;
  - назва та адреса організації, що здійснювала монтаж;
  - основні параметри системи;
  - короткий опис дефекту;
2. Документ, який доводить покупку виробу;
3. Акт гідралічного випробування системи, в якій монтувався виріб;
4. Заповнений гарантійний талон який оформляється на сайті виробника «raftec.eu».

Відмітка повернення або обміну товару: \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ р. Підпис: \_\_\_\_\_

UA

## ДОДАТОК А

### Теплове подовження труб PP-R RAFTEC

Трубопровід під впливом різниці температури  $\Delta T$  схильний до подовження (або скорочення) на величину  $\Delta L$ . Нижче надано формулу розрахунку подовження:

$$\Delta L = \alpha \times L \times \Delta T$$

де:

$\alpha$  - коефіцієнт теплового лінійного подовження (мм/м\*К)

0.15 (мм/м\*К) – однорідні труби PP

0.05 (мм/м\*К) – труби AI

0.03 (мм/м\*К) - труби Fiberglass

L – довжина відрізка трубопроводу (м)

$\Delta T$  - різниця температур при монтажі та експлуатації ( $^{\circ}$ C)

Приклад:


Подовження відрізка, довжиною 25 м, однорідної трубы RAFTEC PN20, а також труби RAFTEC AI та RAFTEC Fiberglass за різниці температур  $60^{\circ}$ C.

- Труби RAFTEC AI  $\Delta L = 0.03 \times 25 \times 60 = 45$  (мм)


- Труби RAFTEC Fiberglass  $0.05 \times 25 \times 60 = 75$  (мм)

- труби RAFTEC PN20  $\Delta L = 0.15 \times 25 \times 60 = 225$  (мм)

\*Подовження відрізка, довжиною 25 м

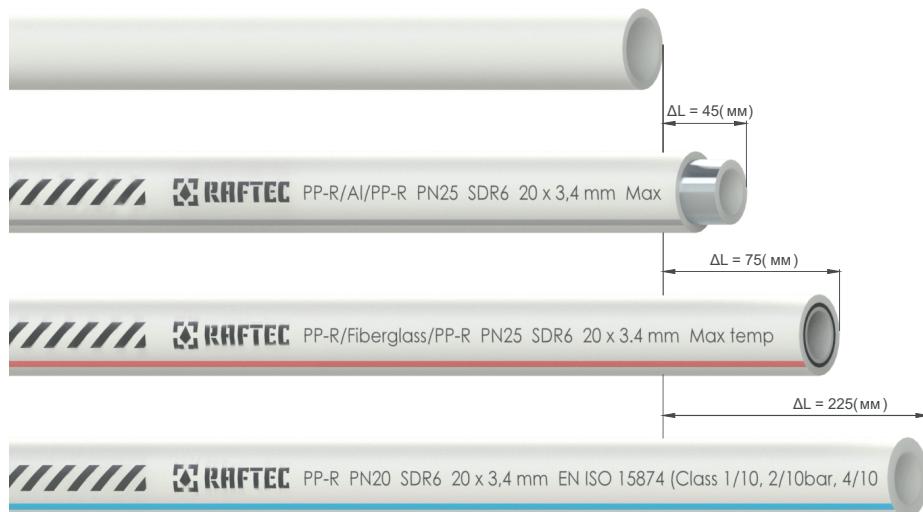

#### Порівняння теплового подовження однорідних та комбінованих труб PN20, AI, Fiberglass PPR

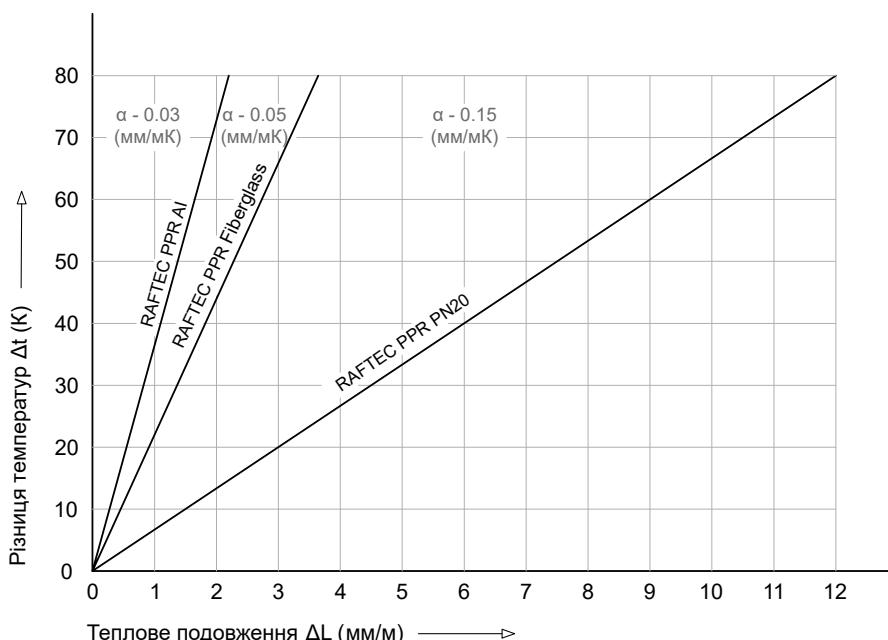

## Компенсація подовжень

З метою усунення наслідків подовження трубопроводів (неконтрольованих переміщень трубопроводів та їх деформації) використовуються різні варіанти компенсації (гнучкі компенсаційні плечі, а також П та Z-подібні компенсатори)

$$L_s = K \times \sqrt{D_{зов} \times \Delta L}$$

де:

$L_s$  - довжина компенсаційного плеча (мм)

$K$  - безрозмірна константа матеріалу = 20

$D_{зов}$  - зовнішній діаметр труби (мм)

$\Delta L$  - лінійне подовження трубопроводу (мм)

## Підбір Г, S, П-подібних компенсаторів


Таб. 1 Необхідна довжина компенсаційного плеча А (мм) для RAFTEC PPR

Подовження $\Delta L$ (мм)	Зовнішній діаметр труби $d_{izoph}$ (мм)					
	20	25	32	40	50	63
	Необхідна довжина компенсаційного плеча А (мм)					
2	126	141	160	179	200	225
4	179	200	226	253	283	318
6	219	145	277	310	346	389
8	253	283	320	358	400	449
10	283	316	358	400	447	502
12	310	346	392	438	490	550
14	335	374	423	473	529	594
16	358	400	453	506	566	635
18	379	424	480	537	600	674
20	400	447	506	566	632	710
22	420	469	531	593	663	745
24	438	490	554	620	693	778
26	456	510	577	645	721	809
28	473	529	599	669	748	840
30	490	548	620	693	775	869
32	506	566	640	716	800	898
34	522	583	660	738	825	926

У таблиці 1 наводиться необхідна довжина компенсаційного плеча для різних значень подовження  $\Delta L$  і зовнішнього діаметра труби  $d_{izoph}$ .

## Принцип підбору компенсаторів різного типу:


### 1. Г-подібний компенсатор

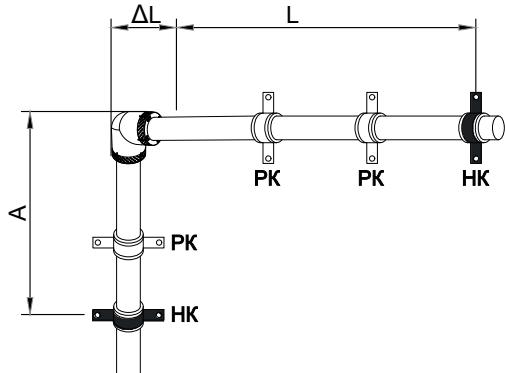

НК - Нерухоме кріплення  
 РК - Рухоме кріплення  
 L - Початкова довжина трубопроводу  
 A - Довжина компенсаційного плеча  
 ΔL - Подовження трубопроводу

Для розрахунку компенсаційного плеча A необхідно прийняти еквівалентну довжину  $L_e=L$  і для цієї довжини визначити значення подовження  $\Delta L$ , а потім знайти довжину компенсаційного плеча A по таблиці 1


### 2. S-подібний компенсатор

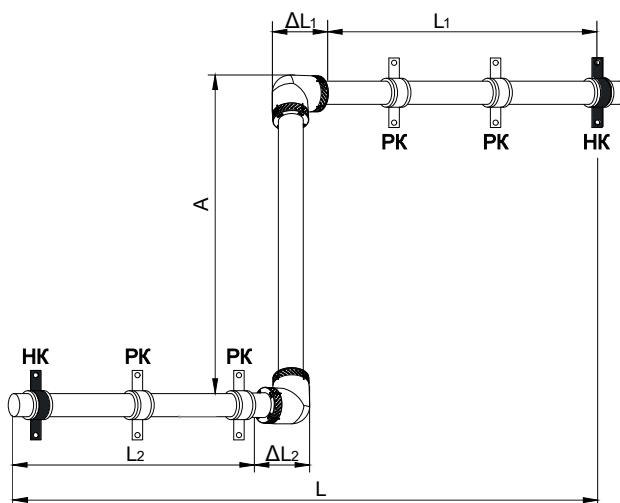

НК - Нерухоме кріплення  
 РК - Рухоме кріплення  
 L - Початкова довжина трубопроводу  
 A - Довжина компенсаційного плеча  
 ΔL - Подовження трубопроводу

Для розрахунку компенсаційного плеча A необхідно прийняти еквівалентну довжину  $L_e$  суму  $L_1$  та  $L_2$ :  $L_e=L_1+L_2$  і для цієї довжини визначити еквівалентне подовження  $\Delta L$ , а потім знайти довжину компенсаційного плеча A по таблиці 1

### 3. П-подібний компенсатор

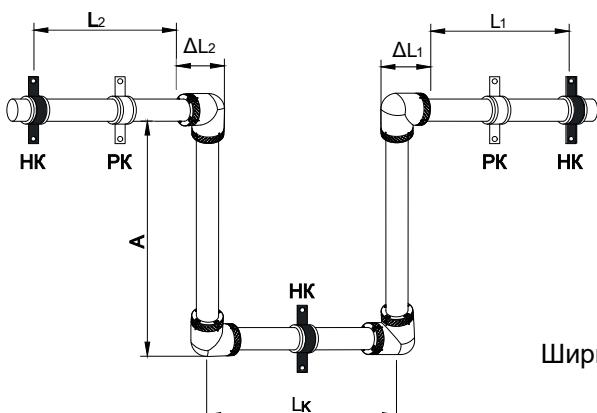

НК - Нерухоме кріплення  
 РК - Рухоме кріплення  
 L - Початкова довжина трубопроводу  
 A - Довжина компенсаційного плеча  
 ΔL - Подовження трубопроводу  
 Lk - Ширина компенсатора

Ширина  $L_k$  компенсатора розраховується із залежності:  $L_k=A/2$

У разі розміщення нерухомої точки опори ПК на відрізку, що є шириною компенсатора  $L_k$ , для розрахунку компенсаційного плеча A необхідно прийняти за еквівалентну довжину  $L_e$  більше зі значень  $L_1$  і  $L_2$ :  $L_e=\max(L_1, L_2)$  і для цієї довжини знайти еквівалентне подовження  $\Delta L$ , а потім довжину компенсаційного плеча A по таблиці 1

## Поліфузне зварювання PPR

Зварювальна температура для PPR:  $260 \pm 10^{\circ}\text{C}$   
 Мінімальна температура навколошнього середовища  $+5^{\circ}\text{C}$


№	Діаметр, мм	Нагрів, сек.	З'єднання, сек	Час охоподження, хв.
1	20	5	4	2
2	25	7	4	3
3	32	8	6	4
4	40	12	6	4
5	50	18	6	5
6	63	24	8	6

### Увага.

Заповнення змонтованої мережі водою можна здійснювати не раніше ніж через годину після виконання останньої зварної сполучки.


Таблиця застосування  
стандартної компенсуючої петлі

∅ труби (мм)	Відстань між нерухомими опорами L(м) Al, Fiberglass	PPR
20	27	9
25	30	10
32	36	12
40	42	14

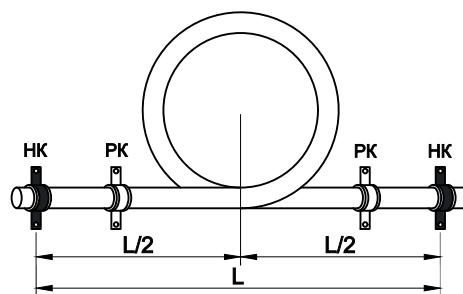


## Правила монтажу опор

Приклад точки нерухомої опори

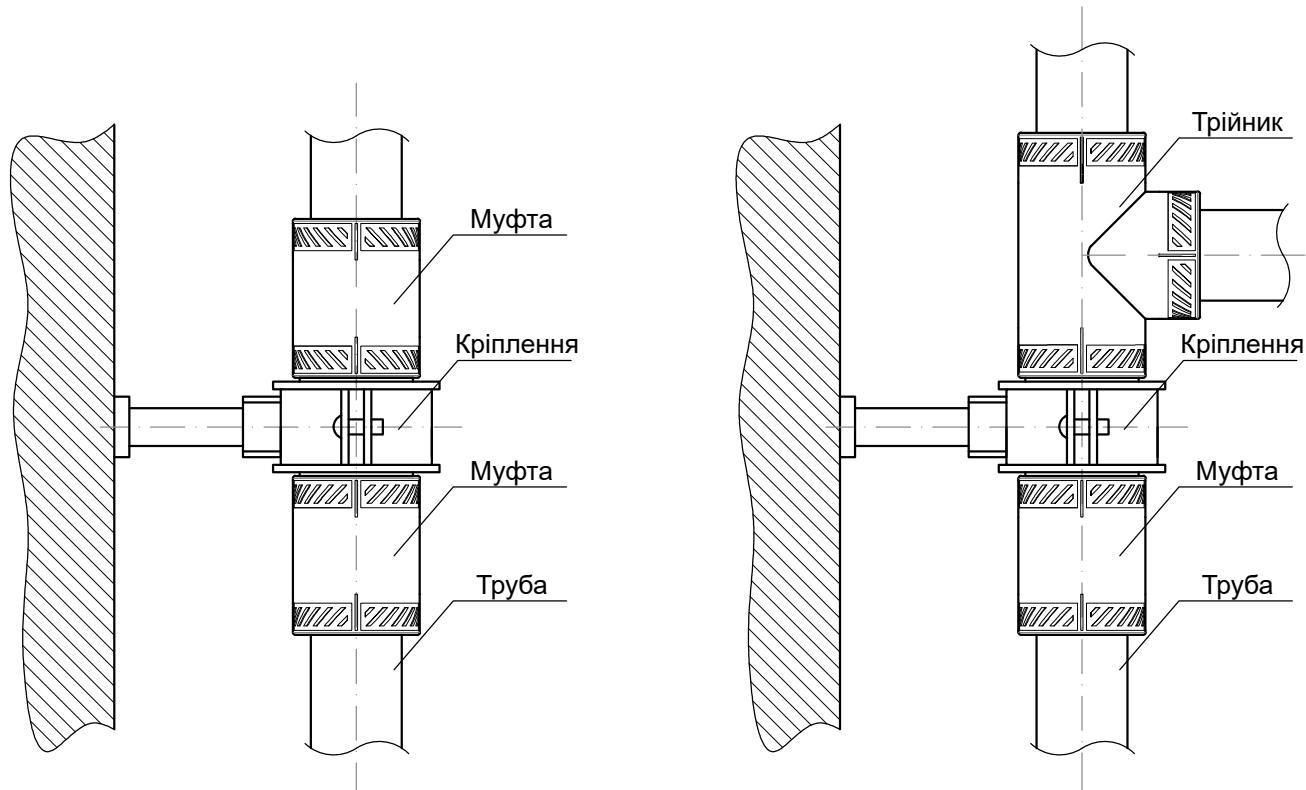

Приклади прокладання стояків системи гарячого водопостачання в залежності від виду труб

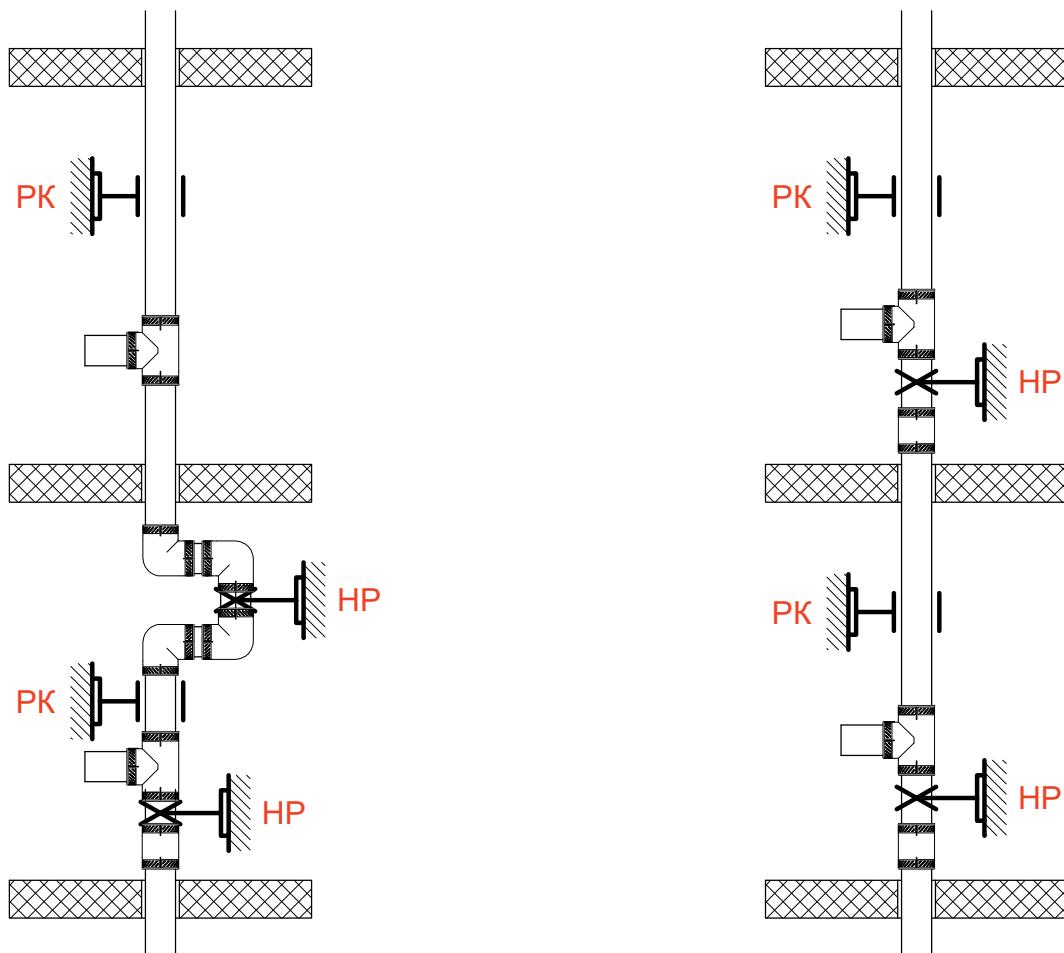

Тип труби  
PN20

Горизонтальний трубопровід

Ø труби (mm)	Відстань між кріпленням (см), горизонтальний трубопровід при температурі води						
	20°	30°	40°	50°	60°	70°	
20	60	60	60	60	55	50	
25	70	70	65	65	60	60	
32	90	90	80	80	75	70	
40	100	100	90	90	85	80	
50	120	120	110	110	100	95	
63	140	140	130	130	115	105	

Для вертикальних трубопроводів  
відстань між опорами можна  
збільшити на 30%

Тип труби  
Al

Горизонтальний трубопровід

Ø труби (mm)	Відстань між кріпленням (см), горизонтальний трубопровід при температурі води						
	20°	30°	40°	50°	60°	70°	
20	120	120	110	110	100	90	
25	130	130	120	120	110	100	
32	150	150	140	140	130	120	
40	170	170	160	160	150	140	
50	190	190	180	180	170	160	
63	210	210	200	200	190	180	

Для вертикальних трубопроводів  
відстань між опорами можна  
збільшити на 30%

Тип труби  
Fiberglass

Горизонтальний трубопровід

Ø труби (mm)	Відстань між кріпленням (см), горизонтальний трубопровід при температурі води						
	20°	30°	40°	50°	60°	70°	
20	90	90	85	85	80	70	
25	105	105	95	95	90	80	
32	120	120	110	110	105	95	
40	135	135	125	125	120	110	
50	155	155	145	145	135	130	
63	175	175	165	165	155	145	

Для вертикальних трубопроводів  
відстань між опорами можна  
збільшити на 30%